



ISOLAMENTO ACÚSTICO A SONS AÉREOS

Data de ensaio: 5/05/2005


Normas seguidas no ensaio:

ISO 140-3
ISO 354:2003

Descrição da solução construtiva:

Provede constituído por parede simples de tijolo de 11cm, rebocado em ambas as faces. Reforço com placa de gesso 13mm e aglomerado de cortiça expandida com 30mm.

Fotografias da divisória ensaiada:

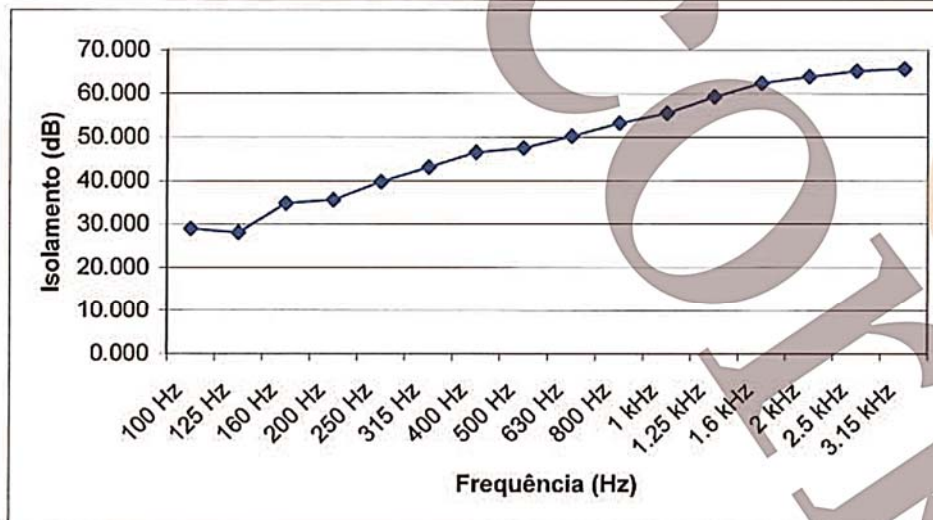

Índice de Isolamento a sons aéreos: $D_{n,w}=50\text{dB}$