

ISOLAMENTO ACÚSTICO A SONS AÉREOS

Data de ensaio: 22/12/2004


Normas seguidas no ensaio:

ISO 140-3  
ISO 354:2003

Descrição da solução construtiva:

Provete constituído por parede simples de tijolo de 11cm, rebocado em uma das faces. Reforço, na outra face, com placa de gesso 13mm e Corkoco 20mm+20mm.

Fotografias da divisória ensalada:

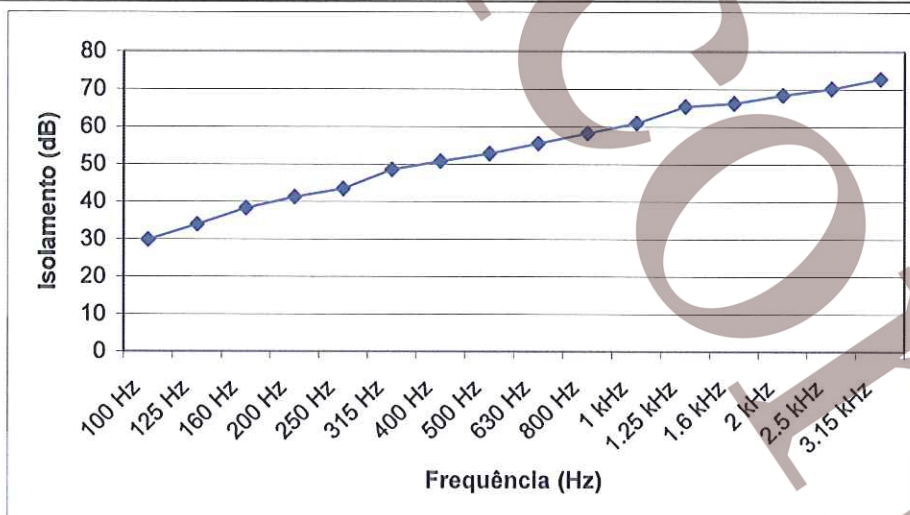

Índice de Isolamento a sons aéreos:  $D_{n,w}=55\text{dB}$

